SOIL TEST RESULTS
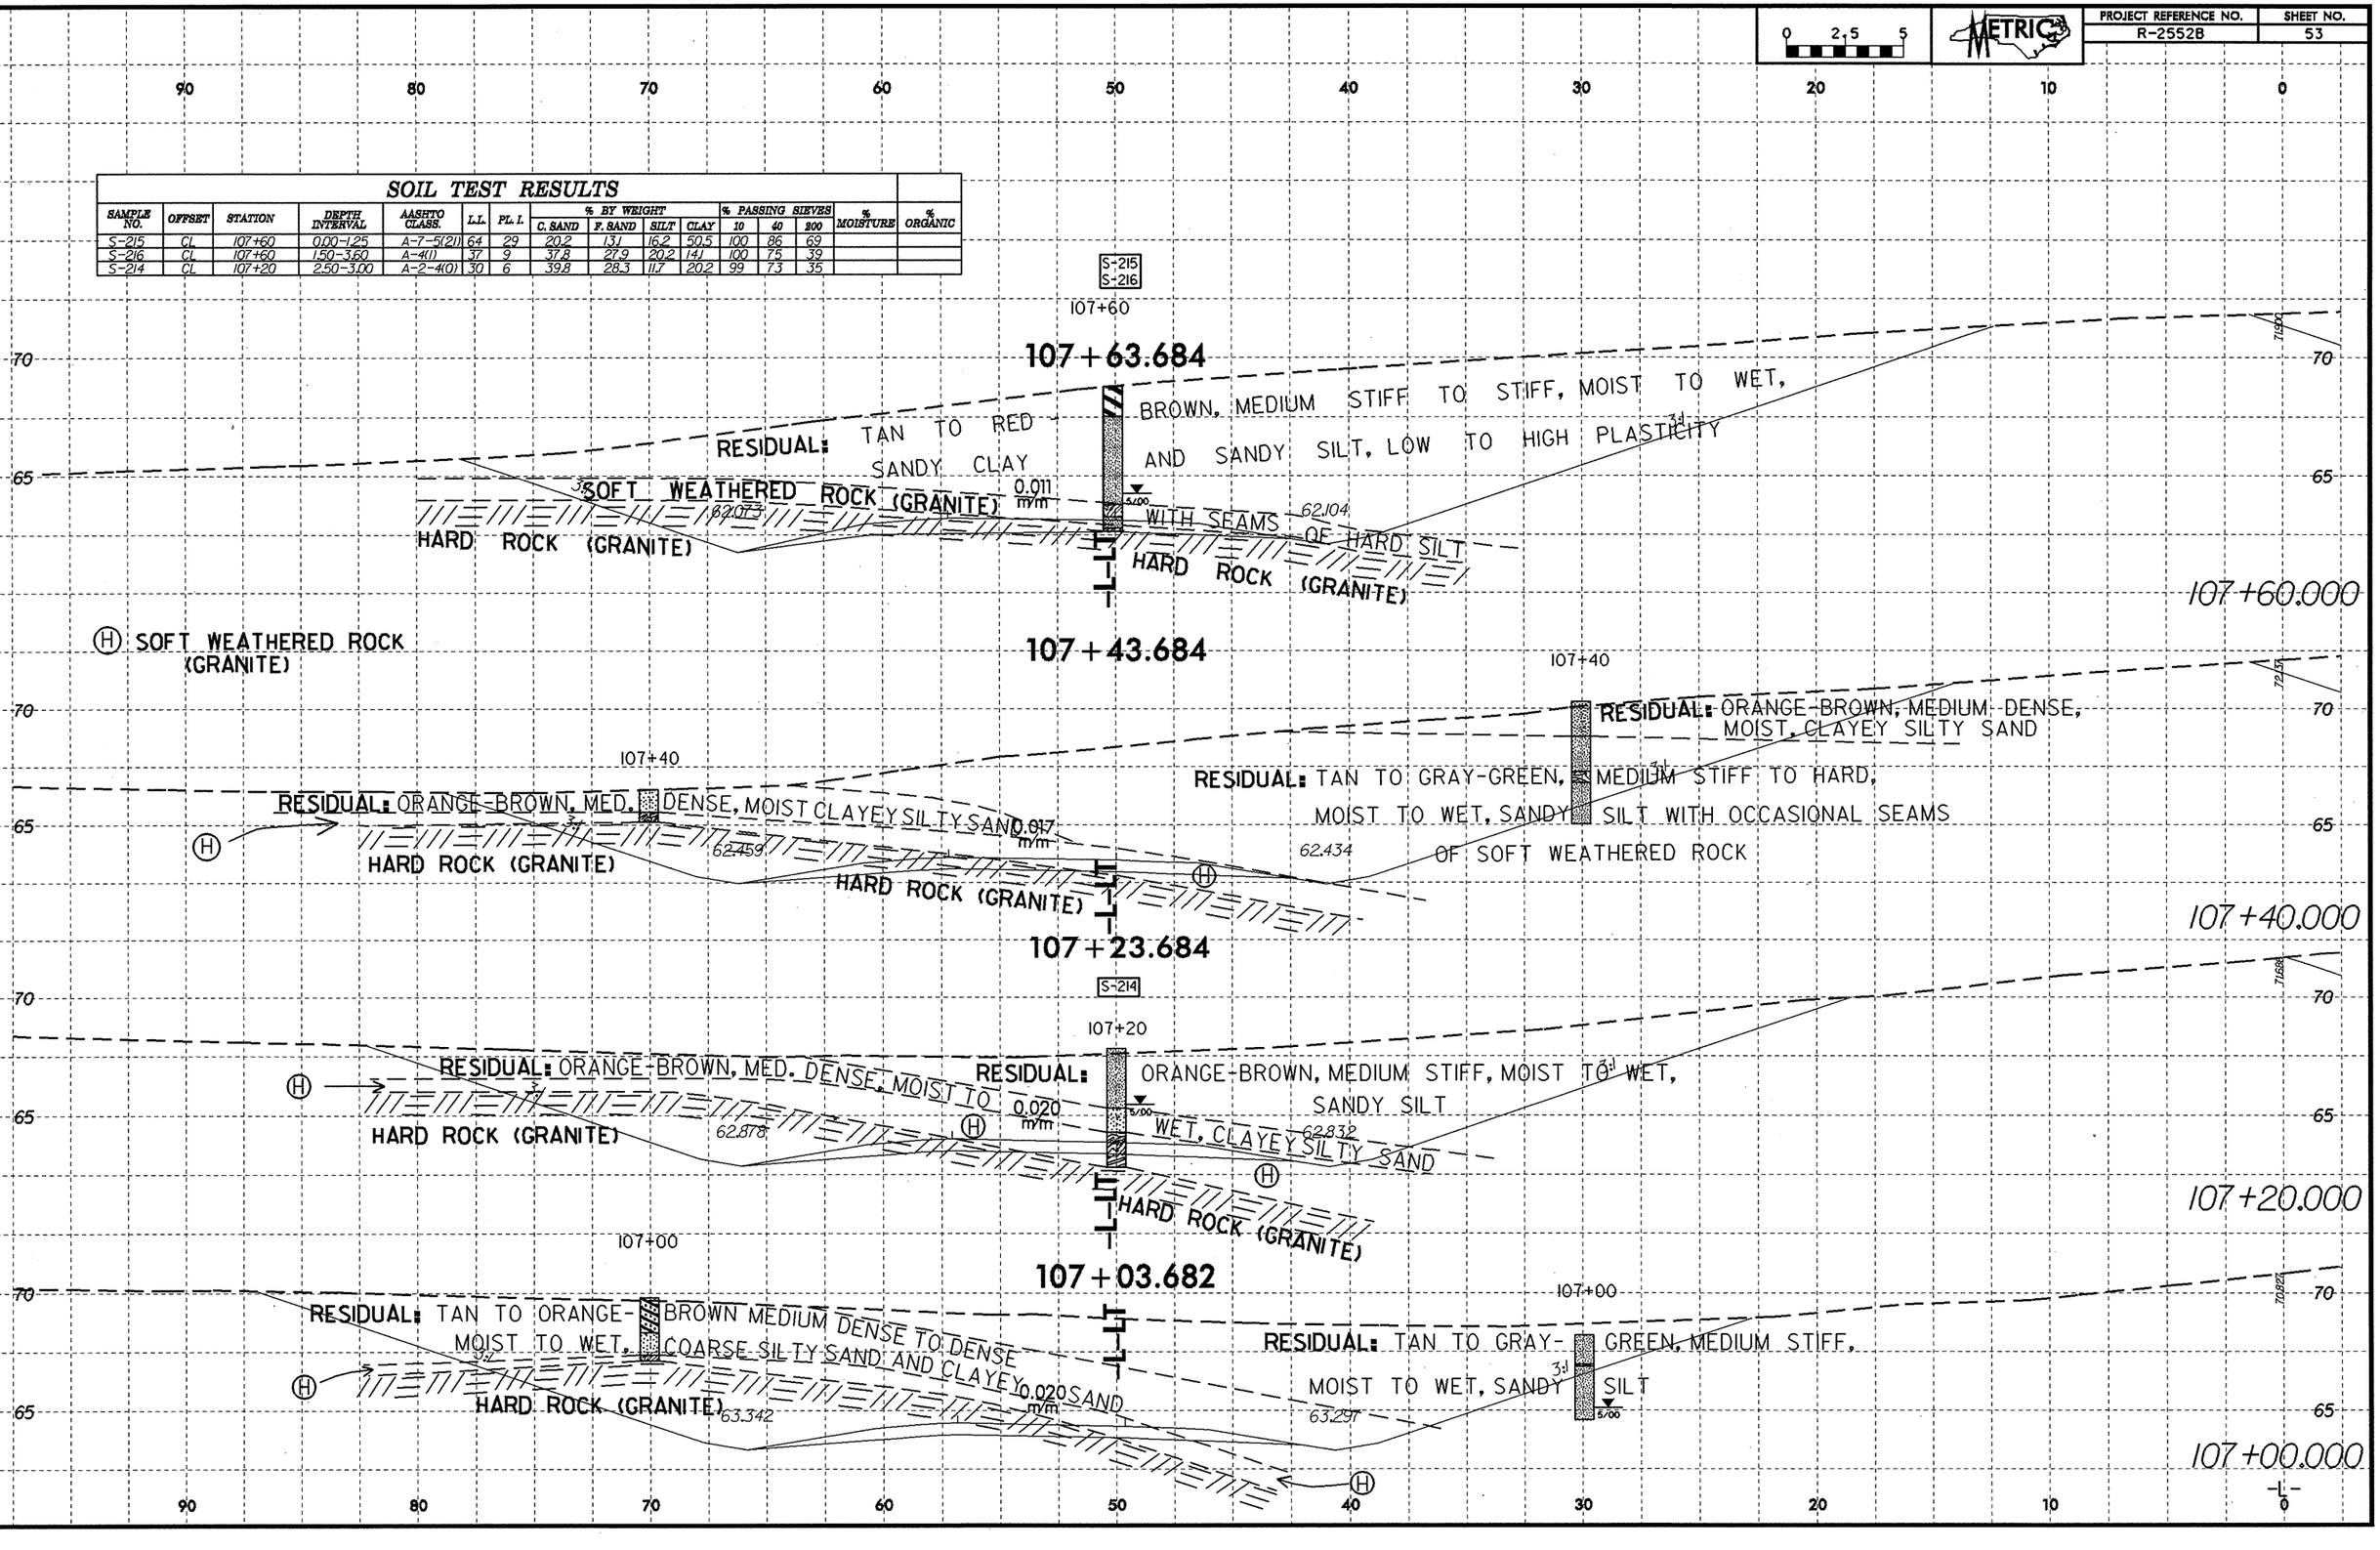
SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	PL. I.	% BY WEIGHT C. SAND	F. SAND	SILT	CLAY	% PASSING SIEVES 10	40	200	% MOISTURE	% ORGANIC
S-215	CL	107+60	0.00-1.25	A-7-5(21)	64	29	20.2	13.1	16.2	50.5	100	86	69		
S-216	CL	107+60	1.50-3.60	A-4(1)	37	9	37.8	27.9	20.2	14.1	100	75	39		
S-214	CL	107+20	2.50-3.00	A-2-4(0)	30	6	39.8	28.3	11.7	20.2	99	73	35