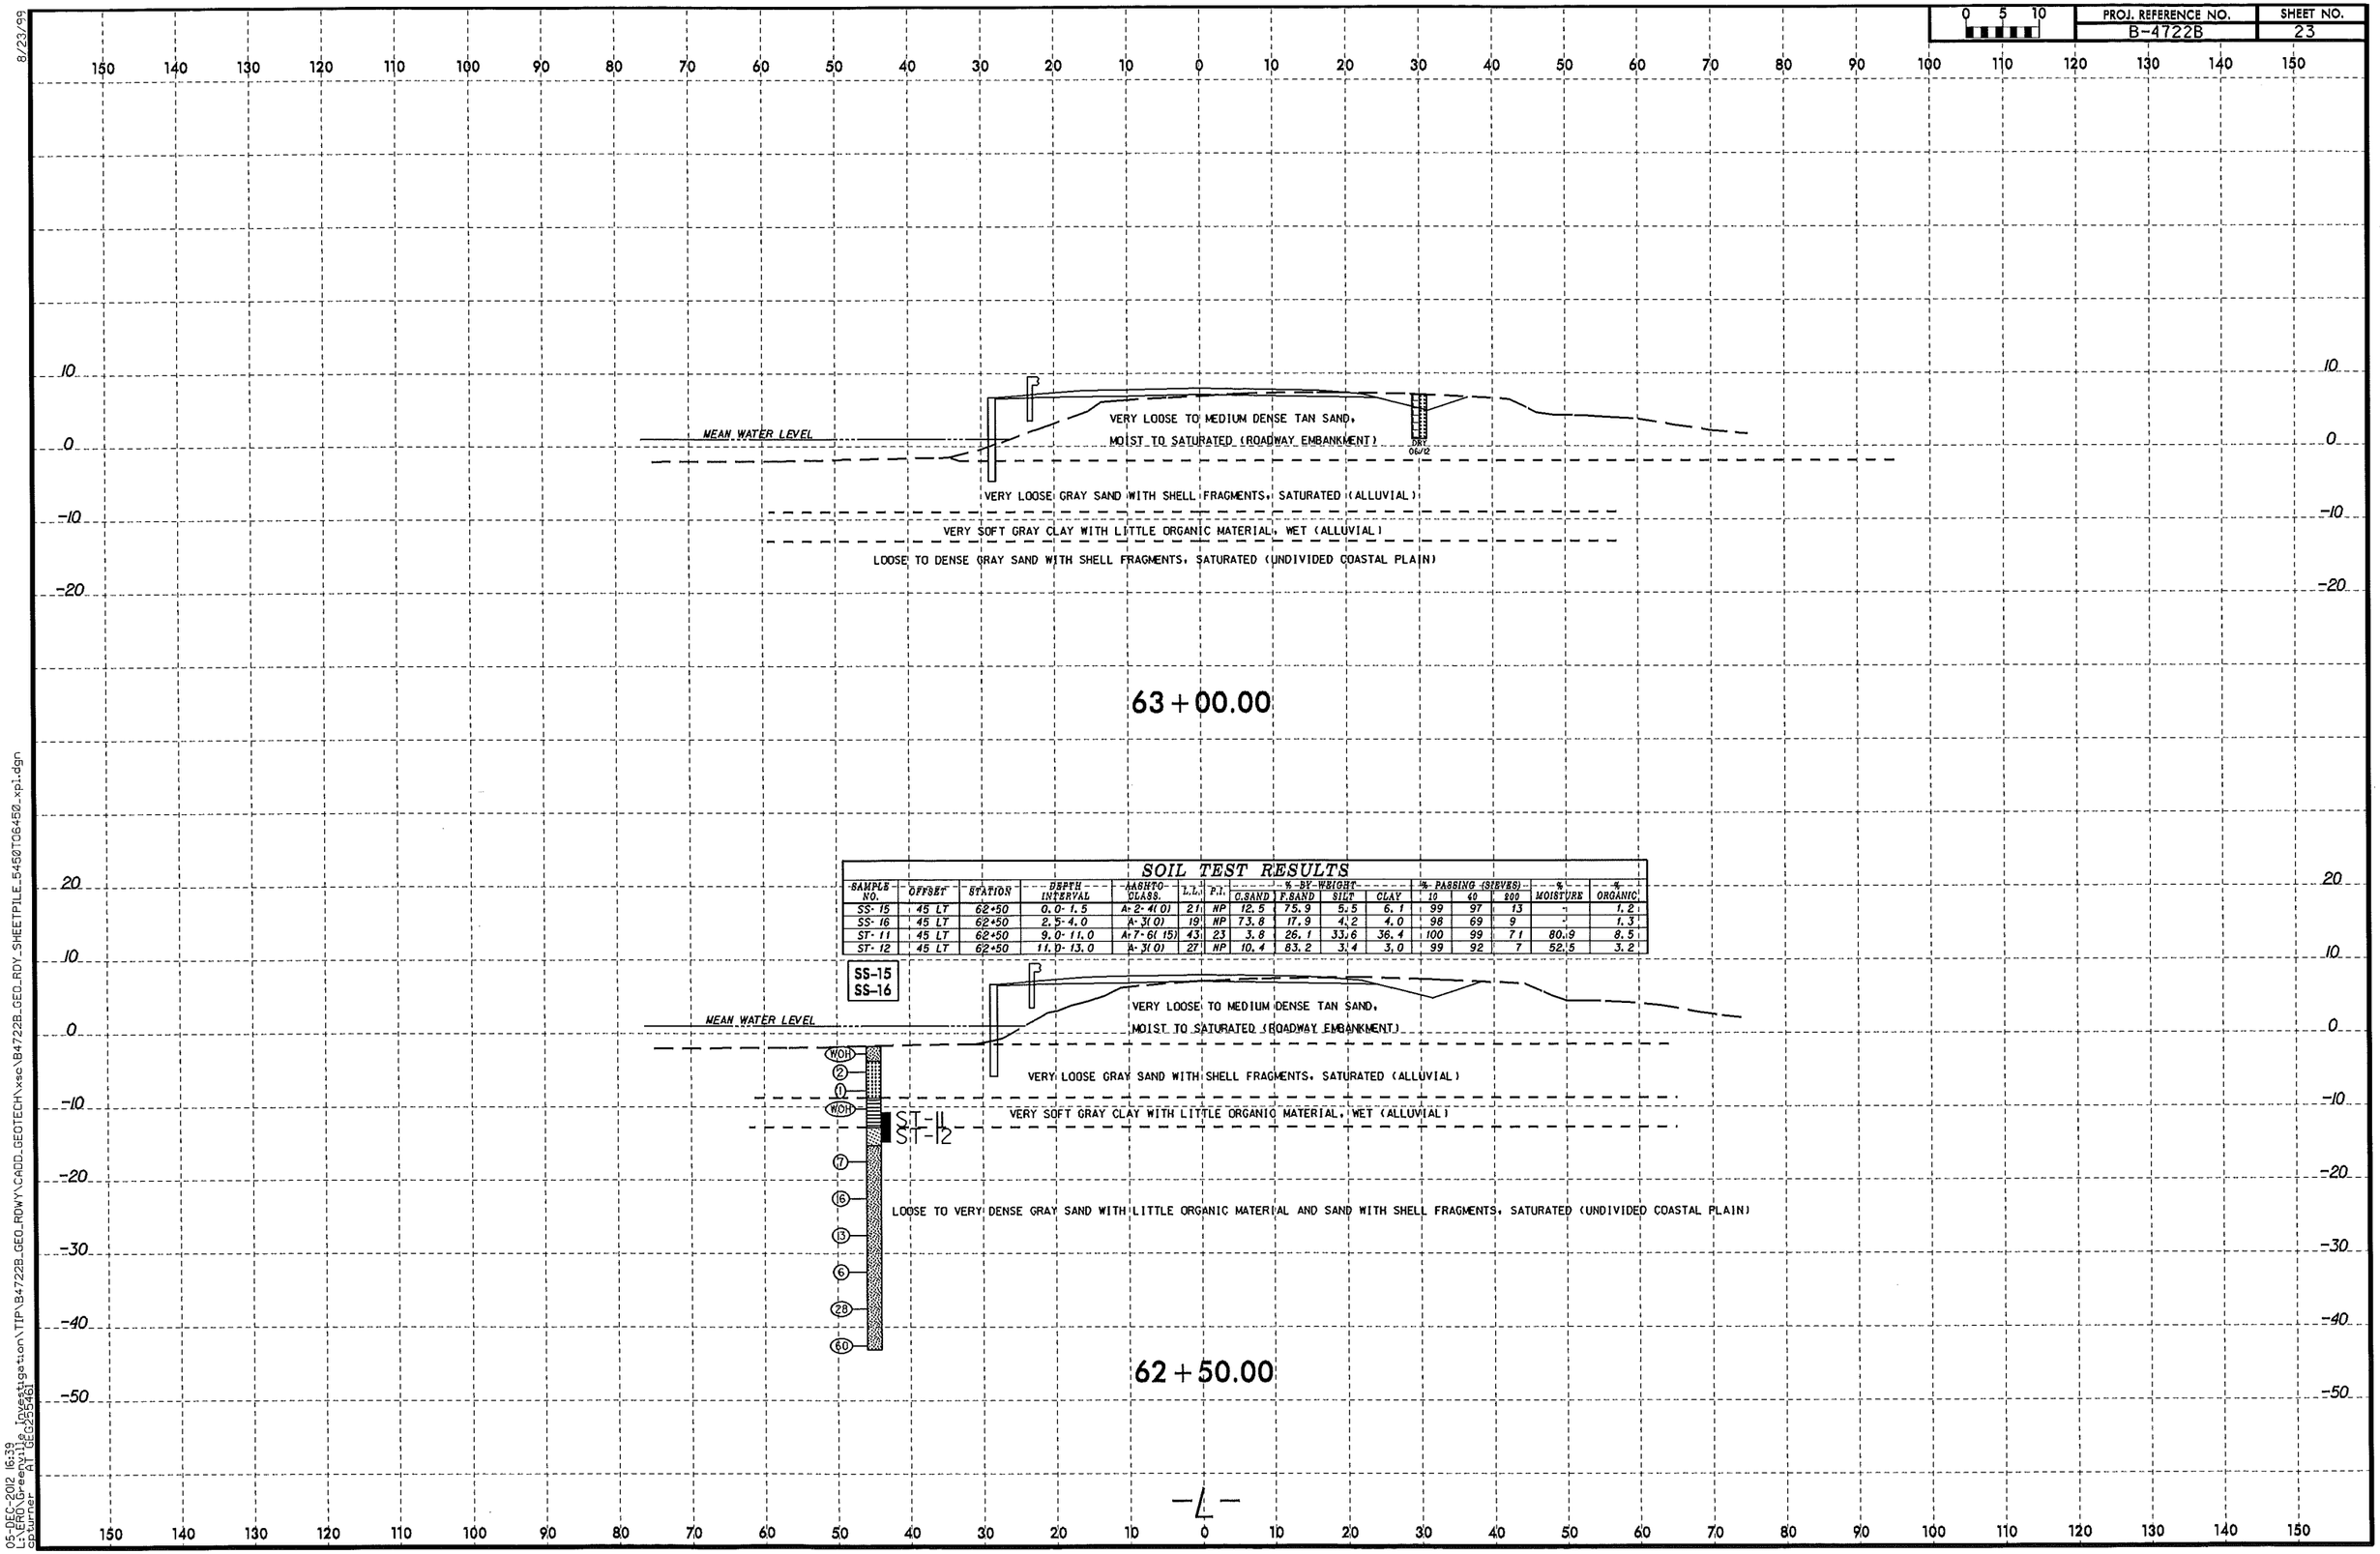

SOIL TEST RESULTS

SAMPLE NO.	OFFSET	STATION	DEPTH INTERVAL	AASHTO CLASS.	L.L.	P.I.	% BY WEIGHT C.SAND	F.SAND	SILT	CLAY	% PASSING (SIEVES) 10	40	200	% MOISTURE	% ORGANIC
SS-15	45 LT	62+50	0.0-1.5	A-2-4(0)	21	NP	12.5	75.9	5.5	6.1	99	97	13	-	1.2
SS-16	45 LT	62+50	2.5-4.0	A-3(0)	19	NP	73.8	17.9	4.2	4.0	98	69	9	-	1.3
ST-11	45 LT	62+50	9.0-11.0	A-7-6(15)	43	23	3.8	26.1	33.6	36.4	100	99	71	80.9	8.5
ST-12	45 LT	62+50	11.0-13.0	A-3(0)	27	NP	10.4	83.2	3.4	3.0	99	92	7	52.5	3.2

05-DEC-2012 16:39
S:\ROW\Geotech\Investigation\TIP\B4722B_GEO_RDWY\CADD_GEOTECH\xsc\B4722B_GEO_RDY_SHEETPILE_5460T06450_xpi.dgn
cbturner
AT GEO255461